


# Swegon **CASA**<sup>®</sup> Smart Access

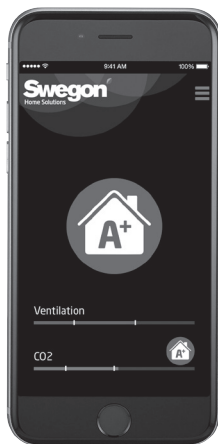


## Установка

### Вариант А: SMA

Устройство подключено к общедоступному интернету с помощью кабеля LAN.

- 1 Выключите питание вентиляционной установки (АНУ).
- 2 Подключите кабель от устройства Smart Access к разьему SEC/SEM АНУ.
- 3 Подключите интернет-кабель LAN (не входит в комплект поставки) к устройству Smart Access.
- 4 Включите питание АНУ.
- 5 Дождитесь включения зеленого светодиодного индикатора соединения.
- 6 Произведите активацию устройства, считав QR-код (или введите URL-адрес в веб-браузере и введите пароль для установки).
- 7 Примите условия использования.
- 8 Создайте имя пользователя и пароль.
- 9 Устройство Smart Access готово к использованию и доступно на сайте [swegoncasa.io](http://swegoncasa.io).

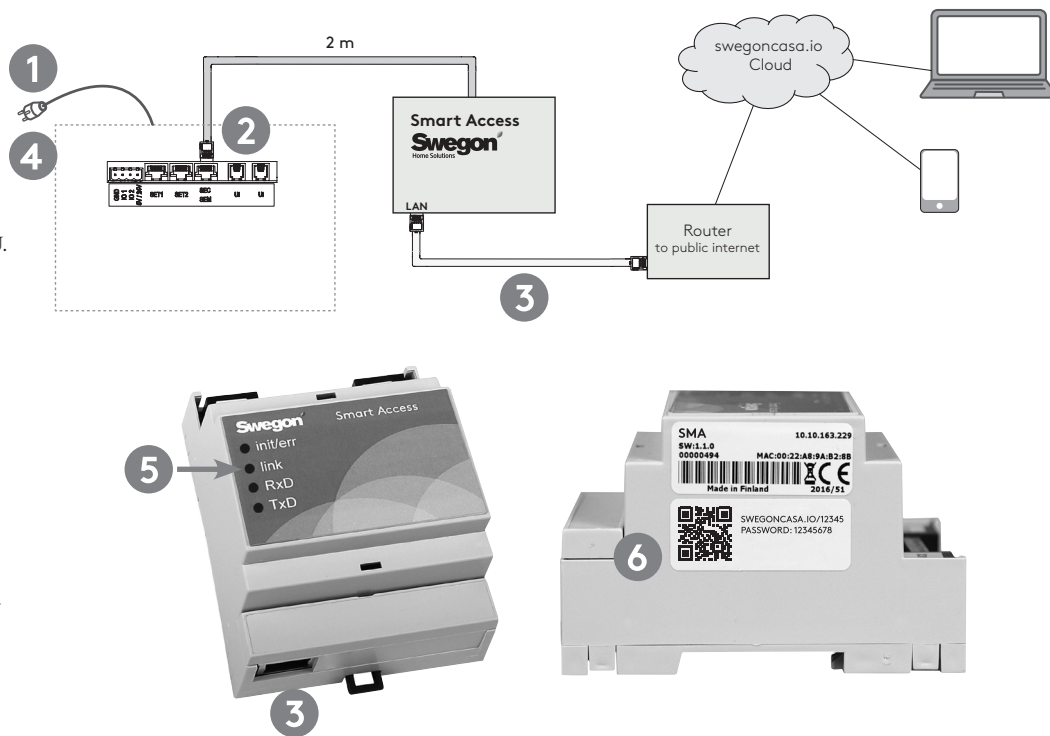

**Совет:** Для удобства использования добавьте ярлык приложения на вашем смартфоне.

**Примечание:** Устройство можно переустановить, считав QR-код (старая учетная запись будет удалена).


## Установка

### Вариант В: SMAW

Устройство подключено к общедоступному интернету через сеть WLAN.

- 1 Выключите питание вентиляционнойной установки (AHU).
- 2 Подключите кабель от устройства Smart Access к разьему SEC/SEM AHU.
- 3 Подключите устройство WLAN к электрической розетке и подключите его к локальной сети, следуя инструкциям устройства WLAN.
- 4 Подключите устройство к электрической розетке. Убедитесь в том, что мобильная связь установлена.
- 5 Включите питание AHU.
- 6 Дождитесь включения зеленого светодиодного индикатора соединения.
- 7 Произведите активацию устройства, считав QR-код (или введите URL-адрес в веб-браузере и введите пароль для установки).
- 8 Примите условия использования.
- 9 Создайте имя пользователя и пароль.
- 10 Устройство Smart Access готово к использованию и доступно на сайте **swegoncasa.io**.

**Совет:** Для удобства использования

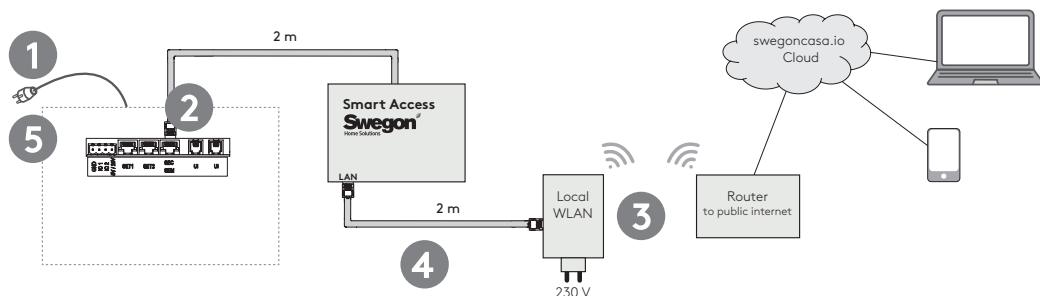

добавьте ярлык приложения на вашем смартфоне.


**Примечание:** Устройство можно переустановить, считав QR-код (старая учетная запись будет удалена).

## Установка

### Вариант С: SMAG

Устройство подключено к общедоступному интернету через мобильную сеть.

- 1 Выключите питание вентиляционной установки (АНУ).
- 2 Подключите кабель от устройства Smart Access к разъему SEC/SEM АНУ.
- 3 Установите SIM-карту (не входит в комплект поставки) на мобильный маршрутизатор.
- 4 Подключите устройство к электрической розетке. Убедитесь в том, что мобильная связь установлена.
- 5 Включите питание АНУ.
- 6 Дождитесь включения зеленого светодиода соединения.
- 7 Произведите активацию устройства, считав QR-код (или введите URL-адрес в веб-браузере и введите пароль для установки).
- 8 Примите условия использования.
- 9 Создайте имя пользователя и пароль.
- 10 Устройство Smart Access готово к использованию и доступно на сайте [swegoncasa.io](http://swegoncasa.io).

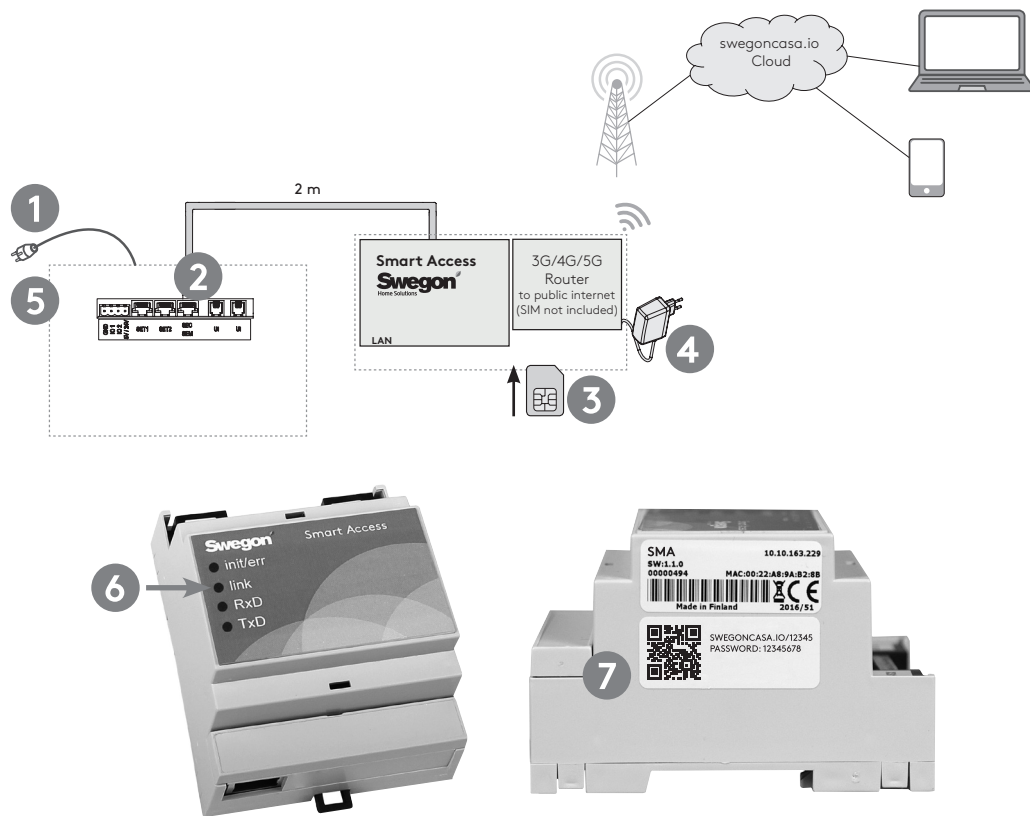

**Совет:** Для удобства использования добавьте ярлык приложения на вашем смартфоне.


**Примечание:** Устройство можно переустановить, считав QR-код (старая учетная запись будет удалена).

## Установка (когда разъем SEC/SEM отсутствует)

### Альтернативное подключение к АНУ

Этот вариант можно использовать, если разъем SEC/ SEM АНУ необходим для какой-либо другой цели.

- 1 Выключите питание вентиляционной установки (АНУ).
- 2 Отключите прикрепленный кабель из винтового разъема в устройстве Smart Access.
- 3 Подключите альтернативный кабель к устройству Smart Access в соответствии с рисунком. Закрепите кабель с помощью кабельной стяжки.
- 4 Подключите альтернативный кабель к разъему X22 на панели управления АНУ. Необходимо открыть электрощит.
- 5 Следуйте инструкциям для варианта А или В.

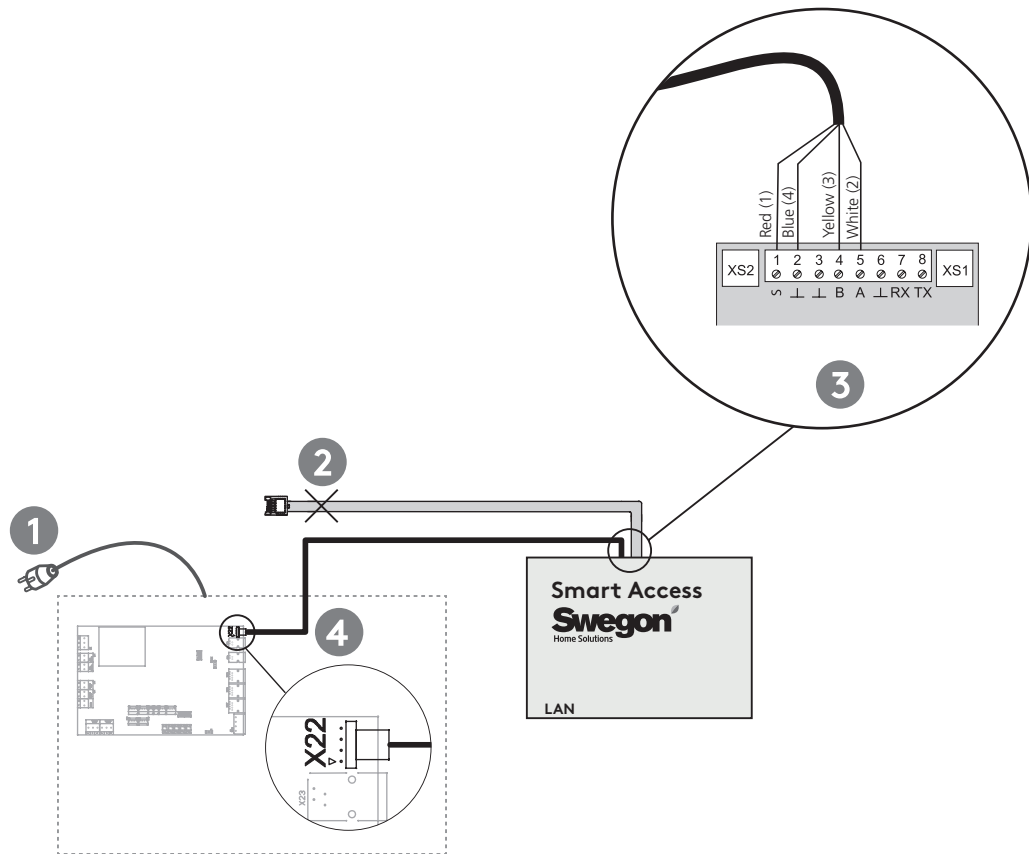



## Эксплуатация

### 1 Режим работы

Режим работы можно изменить, проведя по символу режима или нажав его.

### 2 Уровень вентиляции

Уровень вентиляции обозначен зеленой полосой. Две белые линии обозначают уровни Away (Нет на месте) и Home (Дома).

### 3 Управление Smart

На полосах управления Smart показываются уровни вентиляции и элементы управления. Оранжевая полоса увеличивает, а синяя полоса уменьшает уровень вентиляции.

Функции Smart можно настроить, нажав символ функции.

### 4 Menu

#### Diagnostics (Диагностика)

Можно отслеживать измерения и отклонения.

#### Service (Обслуживание)

Информация и инструкции по обслуживанию вентиляционных установок.

#### Settings (Настройки)


Возможна настройка и ввод в эксплуатацию вентиляционных установок.

### 5 Alarms (Тревоги)

Если вентиляционная установка обнаруживает аварийное или информационное сообщение, оно отображается на главном экране Smart Access. Нажав сообщение, можно получить информацию о сигнале тревоги, справку или сбросить сигнал.

**Совет:** В настройки устройства рекомендуется добавить адреса электронной почты получателей сигналов тревоги. Все аварийные и информационные сообщения отправляются на добавленный адрес электронной почты.

**Примечание:** Некоторые почтовые серверы могут фильтровать автоматически сгенерированные сообщения.

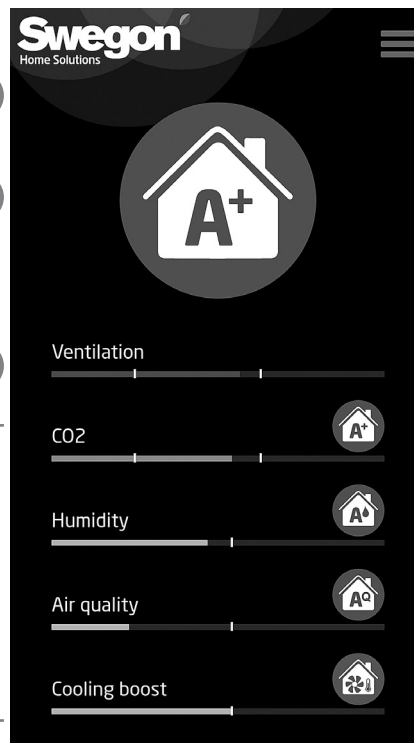

## Устранение неполадок

### Q1: Установка устройства удаленного доступа с помощью QR-кода не удалась.

- Убедитесь в исправности интернет-соединения устройства Smart Access (светодиодный индикатор соединения).

### Q2: Зеленый светодиодный индикатор соединения не включается.

- Проверьте доступ к общедоступному интернету.

### Q3: В приложении отображается символ песочных часов.

- Проверьте доступ к общедоступному интернету.
- Проверьте доступ к АНУ (ошибка инициализации).

### Q4: Красный светодиодный индикатор ошибки инициализации продолжает мигать.

- Перезапустите АНУ.
- Проверьте кабельные соединения.
- Smart Access не определяется автоматически. См. отдельное руководство по ручной настройке Smart Access.

### Q5: Как удалить устройство и удалить все личные данные.

- Удалите устройство из настроек устройства.

● init/err	init/err	Красный светодиодный индикатор мигает, показывая, что устройство запускается. Если он продолжает мигать, соединение с АНУ не может быть установлено.
● link	link	Зеленый светодиодный индикатор показывает, что подключение к интернету работает.
● RxD	RxD	Не используется.
● TxD	TxD	Мигающий светодиодный индикатор указывает, что устройство Smart Access связывается с АНУ.




## Технические характеристики


Класс защиты устройства IP20.

Устройство может быть прикреплено к DIN-рейке

### Размеры

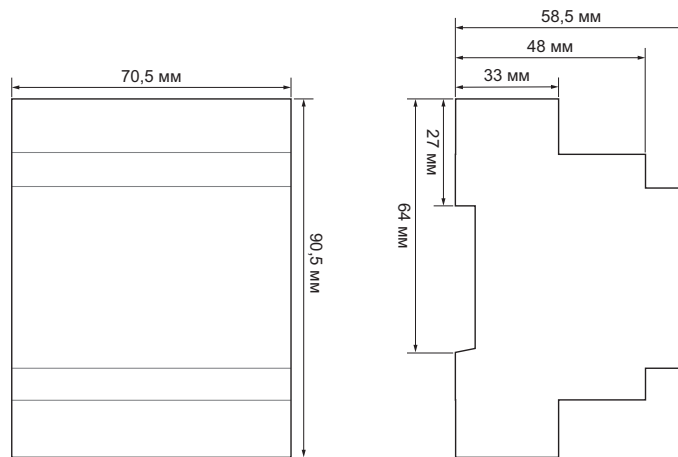

### Стандартные подключения

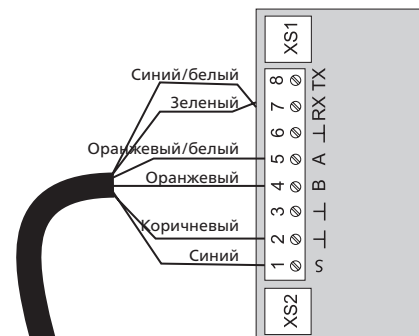

# Условия использования приложения Smart Access

Используя приложение Smart Access компании Swegon, Пользователь соглашается со следующими условиями.

## Компания, ответственная за сбор данных

Swegon Ilto Oy

(номер FO: 1615732-8)

Aessorinkatu 10

20780 Kaarina

в дальнейшем в тексте именуется Swegon.

## Сбор и обработка информации

Используя продукт Smart Access компании Swegon, Пользователь дает Swegon разрешение использовать собираемые продуктом данные для устранения неполадок в вентиляционном устройстве с помощью аксессуаров, а также для разработки продуктов и услуг Swegon. Компания Swegon собирает информацию с целью повышения качества услуг, предлагаемых Пользователю. Под информацией понимаются личные данные, и они собираются только в той степени, в которой это необходимо в контексте вышеописанных целей использования. Использование информации основано на согласии Пользователя, а также на соглашении между компанией Swegon и Пользователем.

Данные, собранные с помощью Smart Access, содержат информацию об использовании вентиляционной установки. Информация собирается для управления взаимоотношениями с клиентами, а также для того, чтобы услуга могла быть предоставлена правильным образом. Компания Swegon может использовать личные данные и оперативную информацию для уведомления Пользователя о любых других услугах и о соответствующей информации, связанной с взаимоотношениями с клиентами. Используя данные, собираемые Smart Access, компания Swegon может предложить Пользователю контент, который наилучшим образом соответствует его потребностям.

Данные, собираемые Smart Access, хранятся в памяти продукта или на облачном сервере в соответствии с процедурами защиты данных Swegon.

Swegon и любые субподрядчики ответственно обрабатывают и хранят данные. Swegon предпринимает все разумные меры для защиты личных данных от несанкционированного доступа и использования.

## Хранение, разглашение и передача персональных данных

Компания Swegon обрабатывает и хранит личные данные Пользователя столько времени, сколько необхо-

димо для вышеуказанных целей использования.

Компания Swegon может передавать данные компаниям, принадлежащим к одной группе, для проведения опросов, поиска неисправностей и с целью дальнейшей разработки продукта. Данные о пользователях не передаются третьим лицам. Личные данные пользователей не передаются за пределы ЕС.

## Права пользователя

В соответствии с законодательством Европейского Союза о защите данных, Пользователь имеет право проверить, обладает ли Swegon личными данными, относящимися к Пользователю. Если Swegon обладает личными данными, Пользователь имеет право получить копию этой информации, а также подробное описание того, как и с какой целью Swegon обрабатывает информацию Пользователя.

Пользователь имеет право потребовать, чтобы компания Swegon исправила и удалила информацию о пользователе, которая является неполной или неправильной.

Личные данные в системе могут быть проверены непосредственно в учетной записи пользователя приложения.

Пользователь может в любое время выступить против обработки своих личных данных и отозвать свое со-

гласие на обработку личных данных, уведомив об этом компанию Swegon. Чтобы прибор Smart Access и все его функции могли быть предложены Пользователю, ему необходимо предоставить адрес электронной почты, а также информацию, которую собирает и обрабатывает Smart Access.

Следовательно, отказ раскрыть эту информацию означает, что Пользователю больше не могут быть предложены функциональные возможности прибора Smart Access.

## Факторы, не зависящие от воли компании Swegon

Компания Swegon не несет ответственности за атаки типа «отказ в обслуживании» со стороны третьих лиц. Компания Swegon не несет ответственности, если информация становится доступной третьим лицам в связи с тем, что Пользователь не управляет паролями или другими идентификаторами для защиты информации.

Компания Swegon не несет ответственности за ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся непредсказуемые факторы или изменения условий, которые находятся за пределами потенциального влияния Swegon и которые Swegon не может устранить разумными мерами.



Место для QR-кода.